




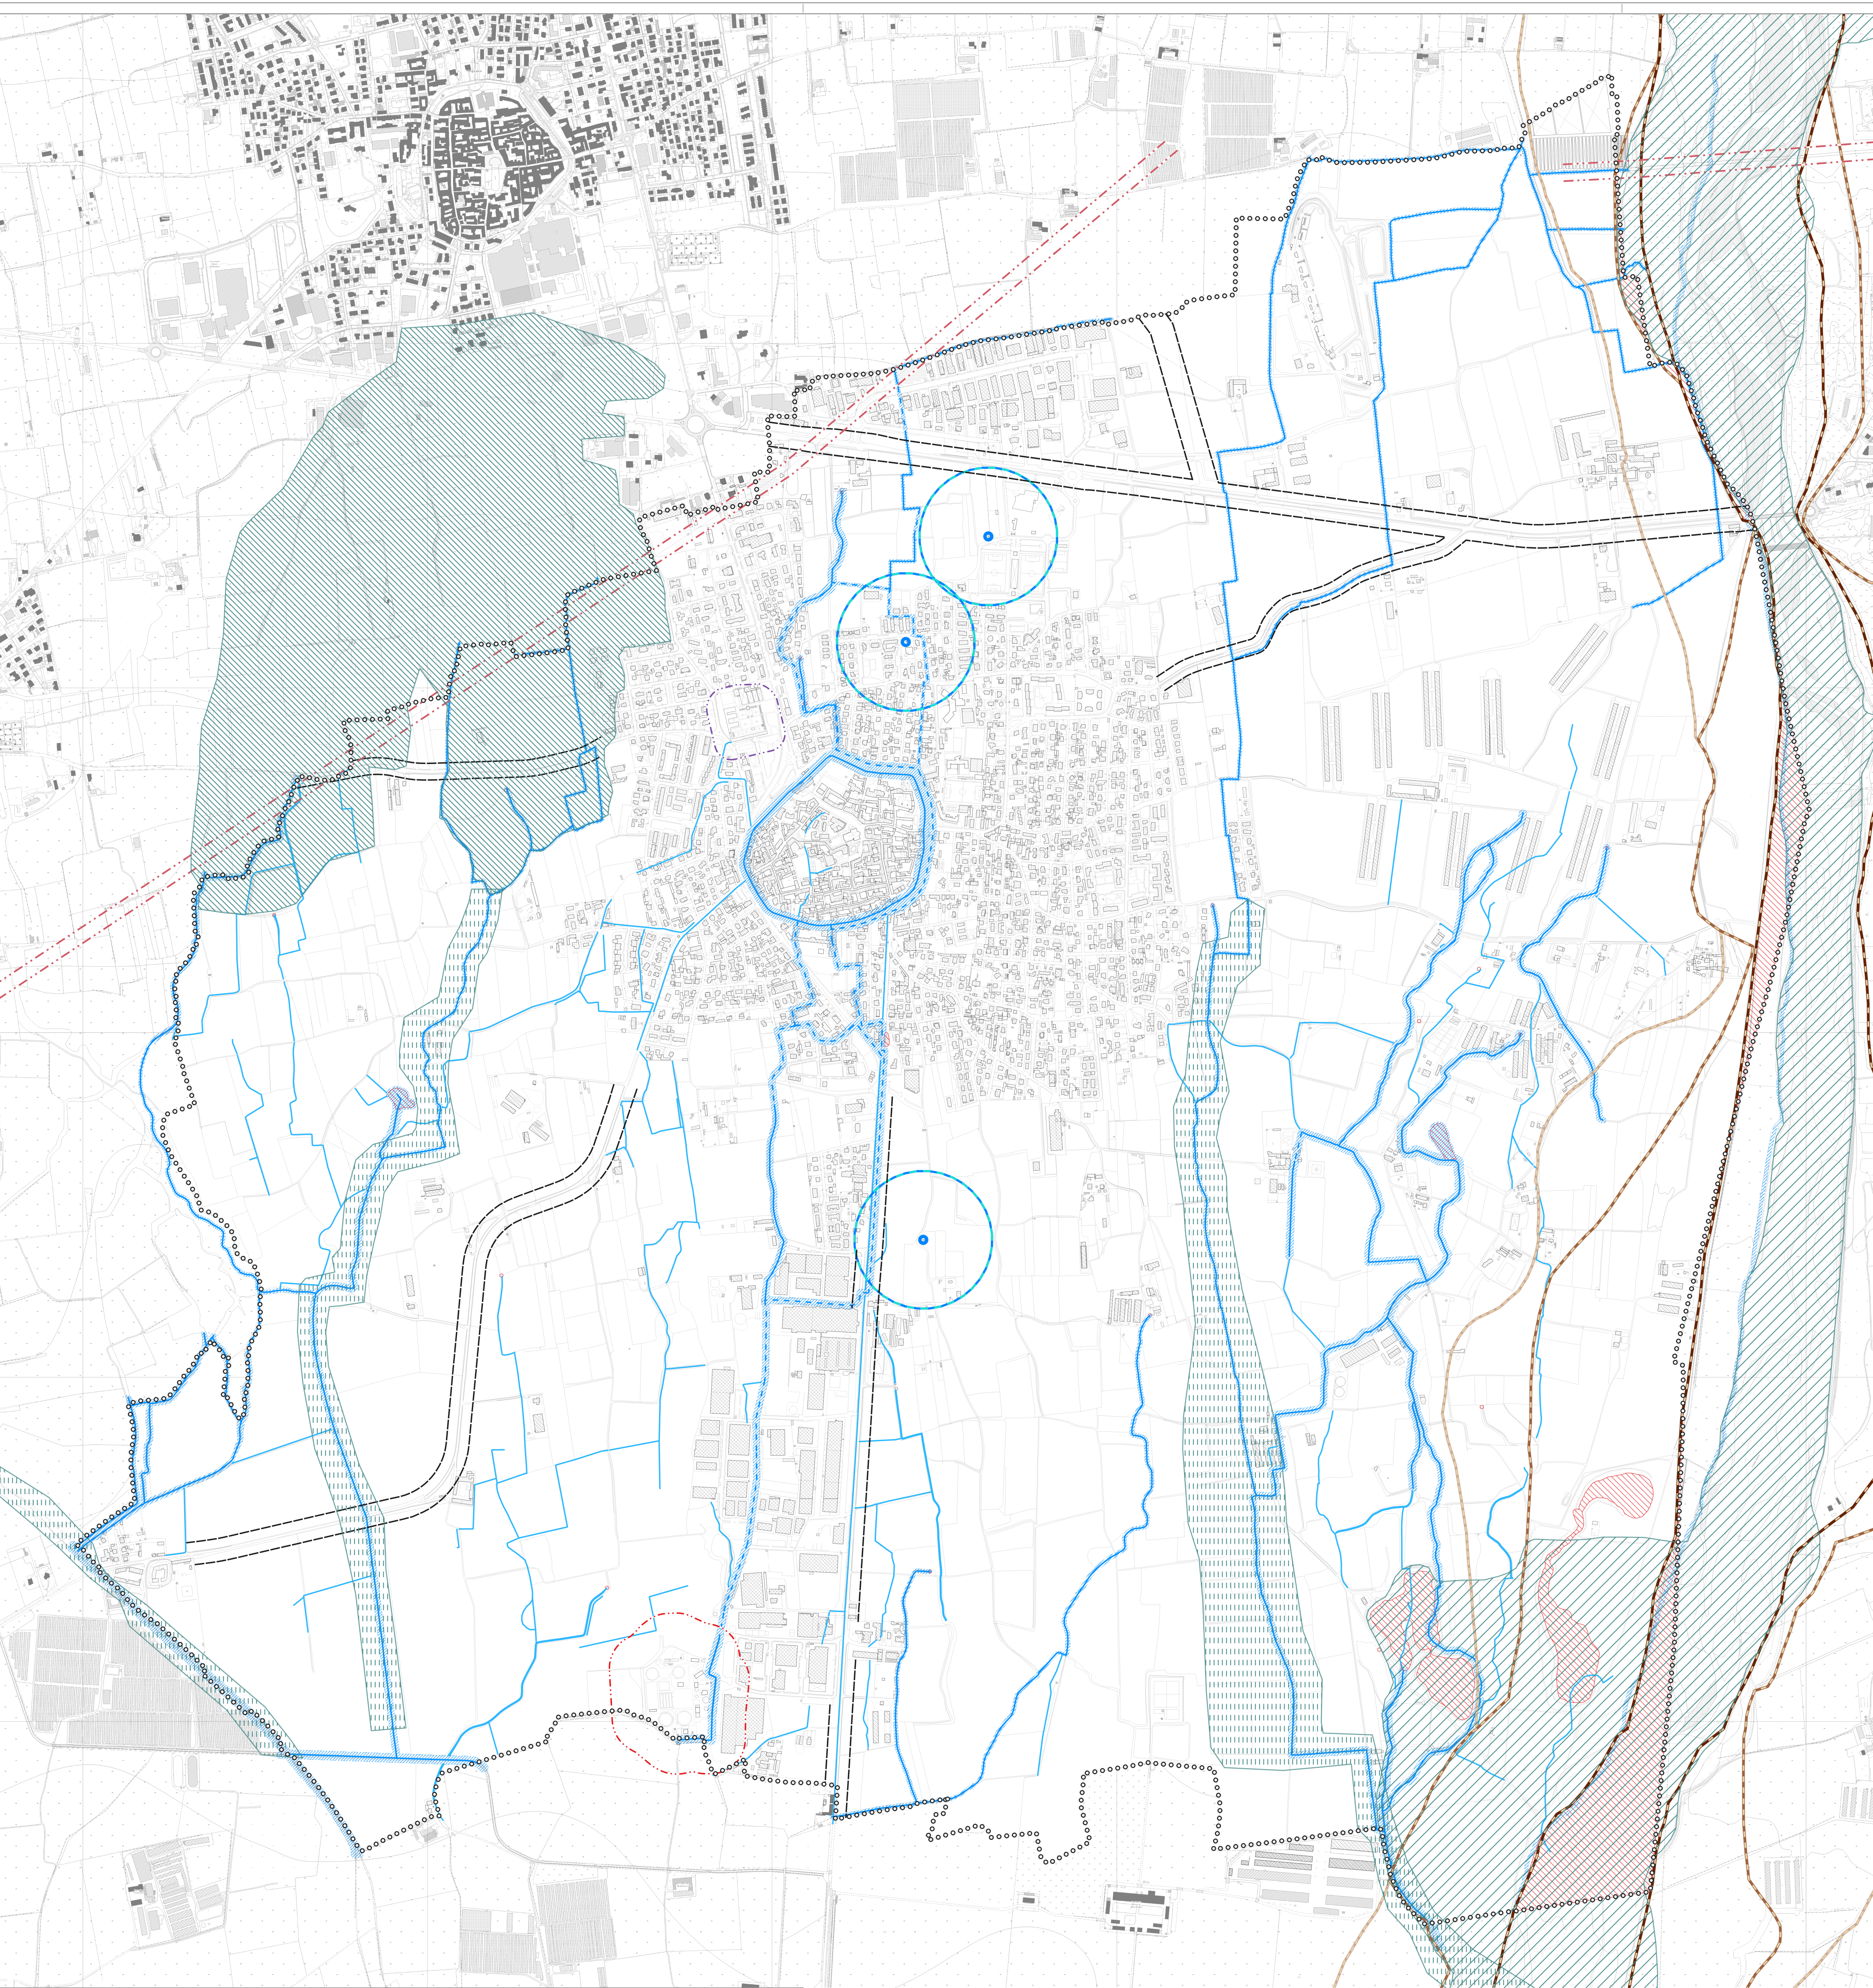

Variante generale al PGT

COLOGNO AL SERIO

Documento di Piano

DP3.1


Vincoli vigenti e fasce di rispetto

adottato dal Consiglio Comunale con delib.	n.	in data
verifica di compatibilità con il PTCP con decr. Presidente Provincia	n.	in data
controdedotto alle osservazioni dal Consiglio Comunale con delib.	n.	in data
approvato dal Consiglio Comunale con delib.	n.	in data

Arch. Filippo Simonetti
P.T. Francesco Fagiani
P.T. Camilla Pansa

Bergamo, settembre 2026

Quadro d'insieme

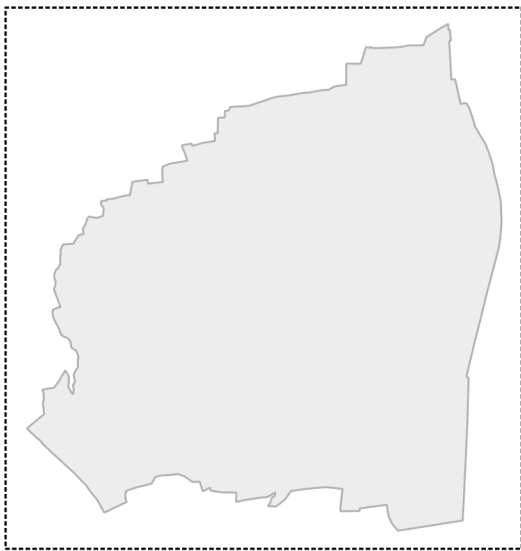

LEGENDA

80% Confine comunale

--- Fascia di rispetto elettrodotti ai sensi del D.M. 29/5/2008 - Distanza di prima approssimazione

--- Fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati ai sensi dell'art.16 del Codice della Strada

--- Fascia di rispetto depuratore ai sensi della Deliberazione 4/2/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (m.100)

--- Fascia di rispetto cimiteriale ai sensi del D.P.R. 285/1990 art.57 (m.100)

Scenari di piena PGRA (RP - RSP)

M - Poco frequenti

L - Rare

Varianti PAI-PGRA in corso

PGRA-Po Reticolo secondario di pianura: Area P2/M

Fasce PAI

--- Limite fascia A

--- Limite fascia B

--- Limite fascia C

Pozzi idrogeologici

Area di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del D.Lgs. 258/2000 art. 5 comma 4 (raggio m.200)

Area di tutela assoluta delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del D.Lgs. 258/2000 art. 5 comma 4 (raggio m.10)

Studio della componente geologica

Fattibilità geologica di classe IV

Studio di identificazione del reticolo idrico - DCC n.44 del 2017

--- Reticolo idrico minore o consortile coperto

--- Reticolo idrico minore o consortile scoperto

--- Reticolo idrico tratti sdemanzializzabili

--- Studio per l'individuazione del RIM - Fasce di rispetto